



MUNICIPIO DE PORTO DE MÓS

CÂMARA MUNICIPAL

GABINETE DE AMBIENTE


EDITAL

João Salgueiro, Presidente da Câmara Municipal de Porto de Mós, em cumprimento do disposto no nº1, do artigo 17, do Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de Agosto, torna públicos, os resultados obtidos nas análises efectuadas à qualidade da água para consumo humano relativos ao 2º Trimestre de 2016.

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída a essa Entidade está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007, de 27 de Agosto. As não conformidades encontradas foram situações pontuais sem continuidade evidenciadas pela repetição das amostragens e análises, sempre realizada nestas situações.

Porto de Mós, 29 de agosto de 2016

O Presidente da Câmara Municipal

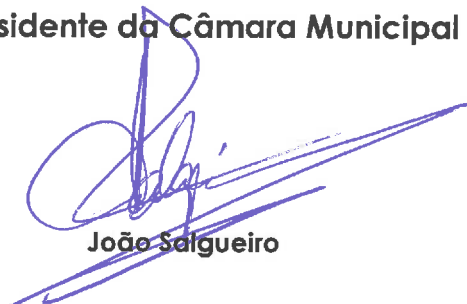

João Salgueiro

MUNICIPIO DE PORTO DE MÓS	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE PORTO DE MÓS					Z.A. Alqueidão da Serra e Ribeira de Baixo		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						2º TRIMESTRE 2016 01 abril 30 junho		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0		100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0		100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	<0,1	0,4	---	---	3	3	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	100%	1	1	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	<0,02	---	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	0	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	13	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	224	---	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	---	---	---	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	---	2,6	---	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	7,6	---	100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	100%	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	---	<15	---	100%	1	1	100%
Nitratos ⁻ (mg/L NO ₃)	50	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	---	---	---	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	---	1,1	---	100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	<1	---	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	<1	---	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	---	<0,5	---	100%	1	1	100%
Antimónio(µg/L Sb)	5	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Chumbo (µg/L Pb)	25	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Enterococos (N/100 mL)	0	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Mercurio (µg/L Hg)	1	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Tetracloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Tricloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---	---	100%	0	0	#DIV/0!
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Bromodiorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Dibromodiorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Pesticidas - total (µg/L)	0,50	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Pesticida 1 (µg/L)	0,10	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Pesticida 2 (µg/L)	0,10	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Pesticida 3 (µg/L)	0,10	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Pesticida 4 (µg/L)	0,10	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Alqueidão da Serra e Ribeira de Baixo


Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não se verificaram incumprimentos.

 2

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE PORTO DE MÓS				Z.A. Chão Pardo		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						2º TRIMESTRE 2010 01 abril 20 junho		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0		100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0		100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	<0,1	0,2	---	---	3	3	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,02	<0,02		100%	3	3	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	>300	---	---	3	3	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	28	>300	---	---	3	3	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	≤500	262	357		100%	3	3	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	---	---		100%	3	3	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	3,5		100%	3	3	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	6,8	7,6		100%	3	3	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---		100%	3	3	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	16		100%	3	3	100%
Nitratos ⁵ (mg/L NO ₃)	50	<10	39		100%	3	3	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	---	---		100%	3	3	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,0	2		100%	3	3	100%
Chelro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1		100%	3	3	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1		100%	3	3	100%
Turvação (NTU)	4	0,55	1,2		100%	3	3	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Arsénio (µg/L As)	10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Boro (mg/L B)	1,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Chumbo (µg/L Pb)	25	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
1,2-dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Enterococos (N/100 mL)	0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Mercurio (µg/L Hg)	1	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Selénio (µg/L Se)	10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Sódio (mg/L Na)	200	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Tetracloroetano (µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Tricloroetano (µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Clorofórmio (µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Bromofórmio (µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Bromodiclorometano (µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Dibromodiclorometano (µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Pesticidas - total (µg/L)	0,50	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Alacloro (µg/L)	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Desetil-atrazina (µg/L)	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Terbutilazina (µg/L)	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Linurão (µg/L)	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Atrazina (µg/L)	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Chão Pardo

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não se verificaram incumprimentos.



MUNICIPIO DE PORTO DE MÓS		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE PORTO DE MÓS				Z.A. Mira de Aire		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						2º TRIMESTRE 2016 01 abril 30 Junho		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0		100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0		100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	<0,1	0,6		---	3	3	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	<30	84		100%	3	3	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,02	<0,02		100%	3	3	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	>300		---	3	3	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	>300		---	3	3	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	70	161		100%	3	3	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	0		100%	3	3	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	<2		100%	3	3	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	6,7	8,1		100%	3	3	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---		100%	3	3	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	<15		100%	3	3	100%
Nitratos ² (mg/L NO ₃)	50	<10	<10		100%	3	3	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	---	---		100%	3	3	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,0	<1,0		100%	3	3	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1		100%	3	3	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1		100%	3	3	100%
Turvação (NTU)	4	<0,5	<0,5		100%	3	3	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Arsénio (µg/L As)	10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Boro (mg/L B)	1,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Chumbo (µg/L Pb)	25	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Mercurio (µg/L Hg)	1	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Selénio (µg/L Se)	10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Sódio (mg/L Na)	200	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Tetracloroetano (µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Tricloroetano (µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Clorofórmio (µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Bromofórmio (µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Bromodiclorometano (µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Dibromoclorometano (µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Pesticidas - total (µg/L)	0,50	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Aladoro (µg/L)	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Desetil-atrazina (µg/L)	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Terbutilazina (µg/L)	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Unurão (µg/L)	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Atrazina (µg/L)	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Mira de Aire

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não se verificaram incumprimentos.

MUNICIPIO DE PORTO DE MÓS	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE PORTO DE MÓS					Z.A. Pedreiras - Zona Alta		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						2º TRIMESTRE 2016 01 abril 30 junho		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0		100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0		100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,2	1,2		---	3	3	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	<0,02		100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	0		---	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	0		---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	355		100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cor (mg/L PtCo)	20	---	2,3		100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	7,7	1	0%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Manganês (µg/L Mn)	50	---	<15		100%	1	1	100%
Nitratos ⁻ (mg/L NO ₃)	50	---	<10		100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	---	<1,0		100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	<1		100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	<1		100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	---	1		100%	1	1	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Arsénio (µg/L As)	10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Boro (mg/L B)	1,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Chumbo (µg/L Pb)	25	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Enterococos (N/100 mL)	0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Mercurio (µg/L Hg)	1	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Selénio (µg/L Se)	10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Sódio (mg/L Na)	200	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Tetracloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Tricloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Bromodiorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Dibromodiorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Pesticidas - total (µg/L)	0,50	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Linurão (µg/L)	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Terbutilazina (µg/L)	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Bentazona (µg/L)	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Desetil-terbutilazina (µg/L)	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Alacloro (µg/L)	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Atrazina (µg/L)	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Propileno-tiureia(µg/L)	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Desetil-atrazina (µg/L)	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Diurão (µg/L)	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Pedreiras - Zona Alta

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não se verificaram incumprimentos.

MUNICIPIO DE PORTO DE MÓS		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE PORTO DE MÓS					Z.A. Porto de Mós	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						2º TRIMESTRE 2016 01 abril 30 junho		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0		100%	6	6	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0		100%	6	6	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	<0,1	0,3	---	---	6	6	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,02	<0,02		100%	3	3	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	2	---	---	3	3	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	10	---	---	3	3	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	339	369		100%	3	3	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	3,5		100%	3	3	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	7,3	7,5		100%	3	3	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	<15		100%	3	3	100%
Nitratos ⁶ (mg/L NO ₃)	50	<10	<10		100%	3	3	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,0	2,5		100%	3	3	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1		100%	3	3	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1		100%	3	3	100%
Turvação (NTU)	4	0,55	0,8		100%	3	3	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Arsénio (µg/L As)	10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Boro (mg/L B)	1,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Chumbo (µg/L Pb)	25	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
1,2 - didoroetano (µg/L)	3,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Mercurio (µg/L Hg)	1	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Selénio (µg/L Se)	10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Sódio (mg/L Na)	200	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Tetradoetoeno e Tricloroetoeno (µg/L):	10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Tetradoetoeno(µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Tricloroetoeno(µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Bromodiorometano(µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Dibromodiorometano(µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Pesticidas - total (µg/L)	0,50	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Linurão (µg/L)	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Terbutilazina (µg/L)	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Alacolor (µg/L)	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Atrazina (µg/L)	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Desetil-atrazina (µg/L)	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Porto de Mós

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não se verificaram incumprimentos.

MUNICIPIO DE PORTO DE MÓS		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE PORTO DE MÓS				Z.A. Serra		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						2º TRIMESTRE 2016 01 abril 30 junho		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0		100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0		100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	<0,1	0,1	---	---	3	3	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	<0,02		100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	4	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	0	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	292		100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cor (mg/L PtCo)	20	---	5,1		100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	7,7		100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Manganês (µg/L Mn)	50	---	<15		100%	1	1	100%
Nitratos ² (mg/L NO ₃)	50	---	<10		100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	---	<1,0		100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	<1		100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	<1		100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	---	0,7		100%	1	1	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Arsénio (µg/L As)	10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Boro (mg/L B)	1,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Chumbo (µg/L Pb)	25	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Mercurio (µg/L Hg)	1	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Selénio (µg/L Se)	10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Sódio (mg/L Na)	200	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Tetracloroetano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Tricloroetano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Clorofórmio (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Bromofórmio (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Bromodiorometano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Dibromodiorometano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Pesticidas - total (µg/L)	0,50	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Alacloro (µg/L)	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Desetil-atrazina (µg/L)	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Terbutilazina (µg/L)	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Linurão (µg/L)	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Atrazina (µg/L)	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Serra

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não se verificaram incumprimentos.

MUNICIPIO DE PORTO DE MÓS		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE PORTO DE MÓS				Z.A. Vale Florido		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						2º TRIMESTRE 2010 01 abril 30 junho		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	---	0		100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0		100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	---	<0,1	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cor (mg/L PtCo)	20	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Nitratos ² (mg/L NO ₃)	50	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Turvação (NTU)	4	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Arsénio (µg/L As)	10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Boro (mg/L B)	1,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Chumbo (µg/L Pb)	25	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Enterococos (N/100 mL)	0	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Mercurio (µg/L Hg)	1	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Selénio (µg/L Se)	10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Sódio (mg/L Na)	200	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Tetracloroetano(µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Tricloroetano(µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Bromodiorometano(µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Dibromodiorometano(µg/L)	---	---	---		---	0	0	#DIV/0!
Pesticidas - total (µg/L)	0,50	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Pesticida 1 (µg/L)	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Pesticida 2 (µg/L)	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Pesticida 3 (µg/L)	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Pesticida 4 (µg/L)	0,10	---	---		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Vale Florido

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não se verificaram incumprimentos.

MUNICIPIO DE PORTO DE MÓS		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE PORTO DE MÓS				Z.A. Vale Florido (SMAS)		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						2º TRIMESTRE 2018 01 abril 30 junho		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	---	0	---	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	---	0	---	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	---	0,2	---	---	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cor (mg/L PtCo)	20	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Nitratos ² (mg/L NO ₃)	50	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Turvação (NTU)	4	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Chumbo (µg/L Pb)	25	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Clanetos (µg/L CN)	50	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Enterococos (N/100 mL)	0	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Mercurio (µg/L Hg)	1	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Tetracloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Tricloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Bromodiorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Dibromodiorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	#DIV/0!
Pesticidas - total (µg/L)	0,50	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Pesticida 1 (µg/L)	0,10	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Pesticida 2 (µg/L)	0,10	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Pesticida 3 (µg/L)	0,10	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
Pesticida 4 (µg/L)	0,10	---	---	---	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Vale Florido (SMAS)

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não se verificaram incumprimentos